




# carbonit®



## Chloroformrückhaltetest 05.10.2015

mit 1 mg/l Prüfwasserkonzentration und Vergleichspatronen in 65 mm Länge

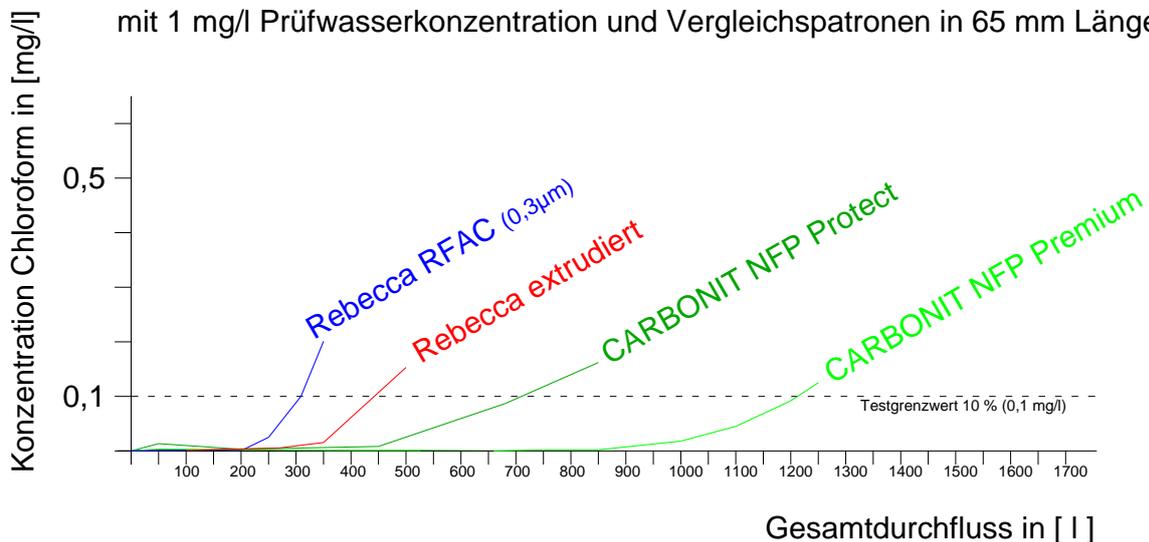

## Versuchsbeschreibung:

- Es wurden Vergleichspatronen mit 65 mm Länge hergestellt.
- Die Chloroformkonzentration des Prüfwassers wurde auf 1 mg/l eingestellt.
- Die Durchströmung der Testfilter erfolgte kontinuierlich ohne Pause.
- Die Tests wurden beim Erreichen der 10 % Grenze (nach DIN 14898) abgebrochen.
- Die Messungen erfolgten im Labor der GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH Salzwedel.