




# carbonit®

## Kupferreduktionsvergleich

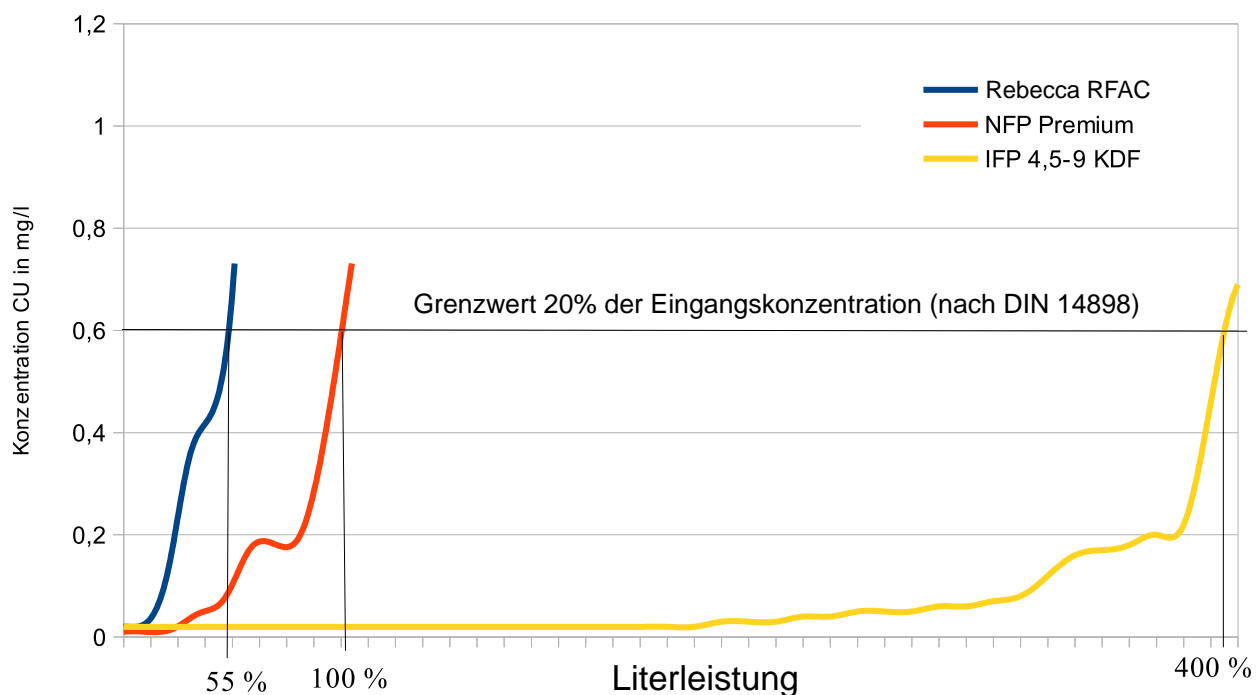

## Versuchsbeschreibung:

- Es wurden Originalpatronen getestet.
- Die Kupferkonzentration des Prüfwassers wurde auf 3 mg/l Kupfer eingestellt.
- Die Durchströmung der Testfilter erfolgte kontinuierlich ohne Pause.
- Die Tests wurden beim Erreichen der 20 % Grenze (nach DIN 14898) abgebrochen.
- Die Messungen erfolgten mit einem Photometer MN Nanocolor 400 D.